



Conférence régionale de l'éolien - 5 avril 2019

S3REnR Grand Est

David DELAÎTRE



Sommaire

**1.
ETAT TECHNIQUE ET FINANCIER 2018**

**2.
ADAPTATION DES SCHÉMAS**

**3.
POUR ALLER PLUS LOIN**



01

Etat technique et financier 2018


Schémas en vigueur

Dynamique de raccordement des EnR en France


En France : 2 494 MW raccordés dans le cadre des S3REnR en 2018 contre 2 763 MW en 2017

- **L'éolien** + 1 559 MW

Puissance éolienne raccordée par région au 31 décembre 2017

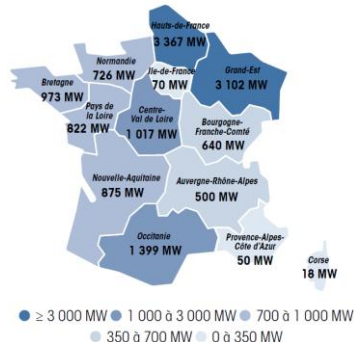

Puissance éolienne raccordée par région au 31 décembre 2018

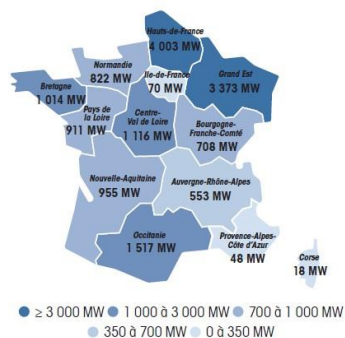


Grand-Est : représente 271 MW des 1559 MW raccordés soit **17,4%**


- **Le photovoltaïque**

+ 873MW

Puissance solaire raccordée par région au 31 décembre 2017

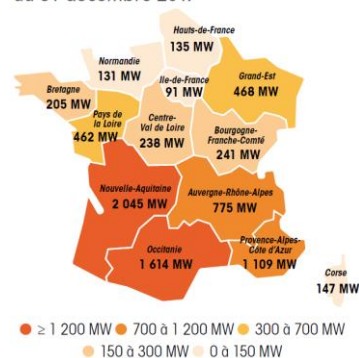


Puissance solaire raccordée par région au 31 décembre 2018

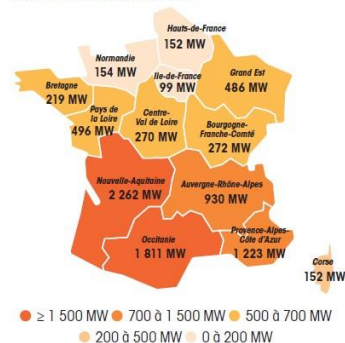


Grand-Est : représente 18 MW des 873 MW raccordés soit **3,7%**

Dynamique de raccordement des EnR en Alsace

Objectif Alsace 2020 : 2132 MW

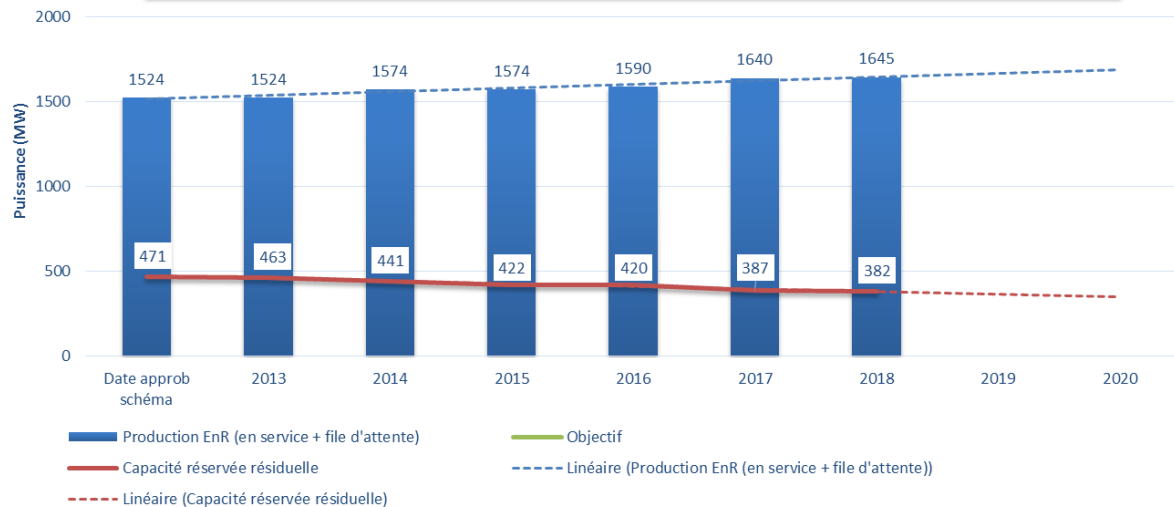




Capacités réservées au 31/12/2018

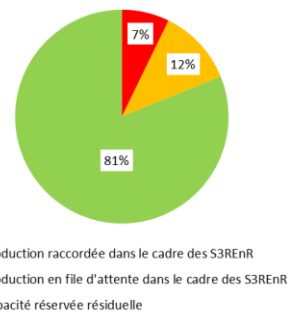

Aucun travaux de création et de renforcement prévu au schéma.




81% de la capacité réservée de ce schéma sont disponibles. Pas de saturation prévue avant la révision du schéma à l'échelle de la région Grand-Est.

Dynamique de raccordement des EnR en Lorraine

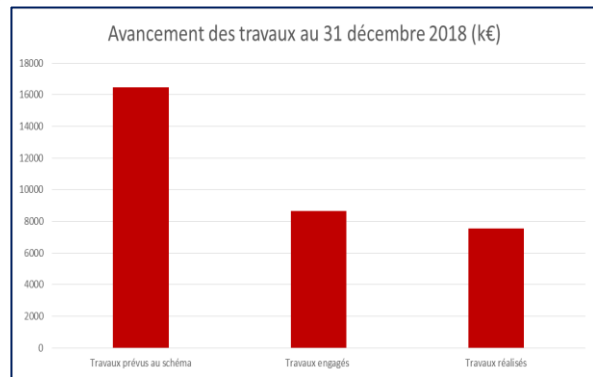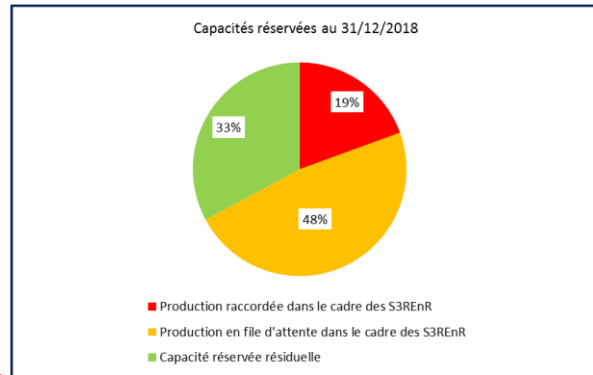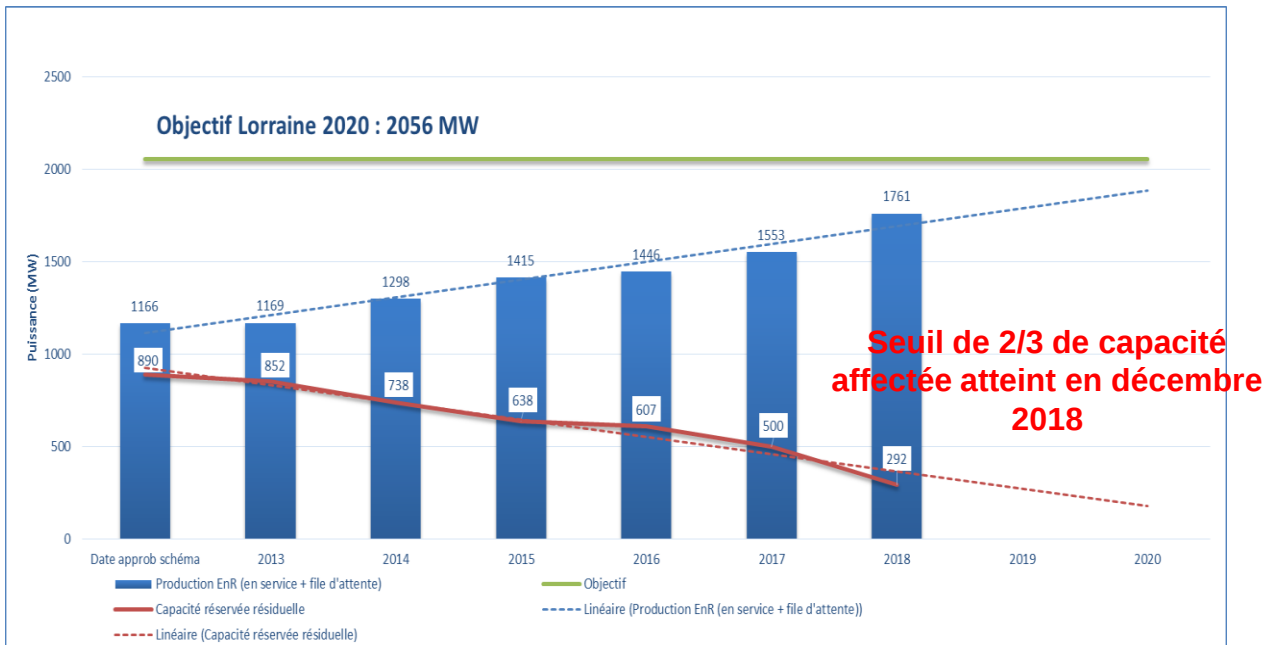

33% de la capacité réservée de ce schéma sont disponibles.
Pas de saturation prévue avant la révision du schéma à l'échelle de la région Grand-Est.

Dynamique de raccordement des EnR Champagne - Ardenne

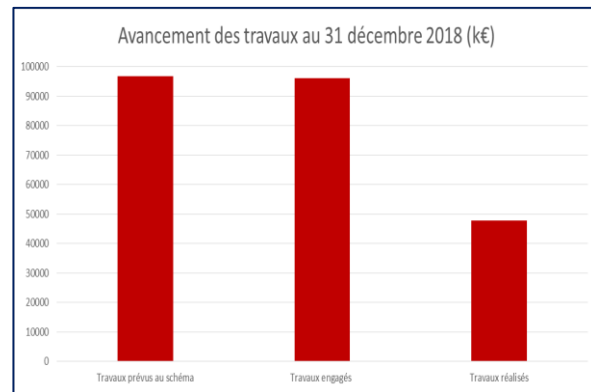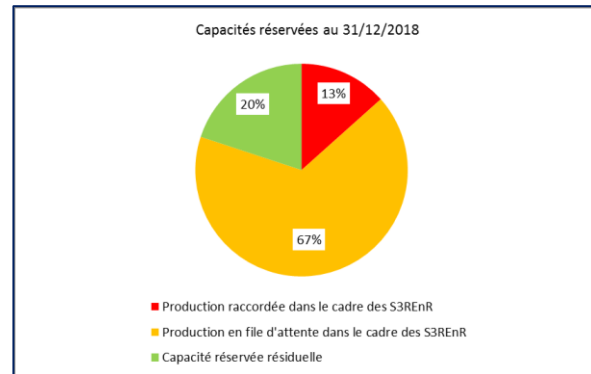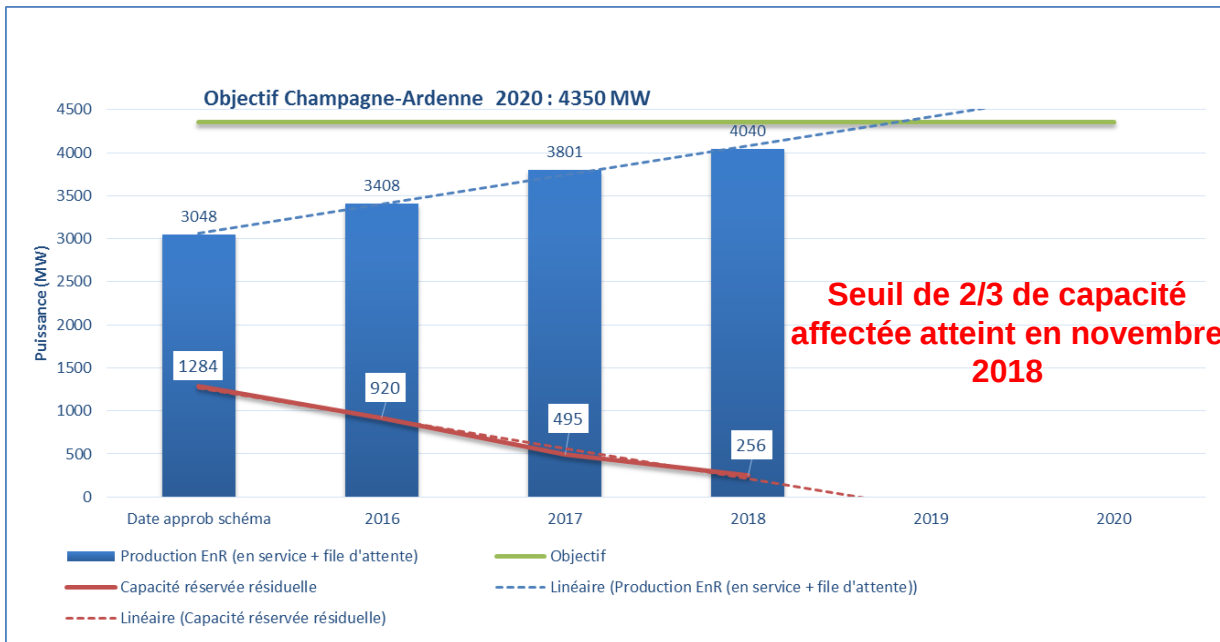

20% de la capacité réservée de ce schéma sont disponibles.
Ce schéma saturera dans le courant de l'année 2019.



02

Adaptations des schémas

•

Adaptations

- EN CHAMPAGNE-ARDENNE ET LORRAINE :

- demandes de raccordement de 2 parcs éoliens
 - les ouvrages du réseau de distribution existants ou prévus dans le S3REnR ne permettent pas de produire une offre de raccordement.
 - **=> adaptation des schémas nécessaire**
 - Rappel des conditions définies par le code de l'énergie, **l'adaptation ne doit pas conduire à :**
 - *augmenter la capacité globale d'accueil **de plus de 300 MW et 20 % ou;***
 - *augmenter la quote-part unitaire **de plus de 8 000 €/ MW ; ou***
 - *augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau **de plus de 200 000 € par MW de capacité créée.***
- Le type de travaux envisagés ne doivent pas remettre en cause l'évaluation environnementale initiale.***

Adaptations

- Courrier de RTE d'intention d'adapter les S3RENr de Champagne-Ardenne et Lorraine le : 25 mars 2019 ;
- Contenu des adaptations sous 3 mois ;
- Consultation des mêmes parties prenantes que pour la révision ;
- Evaluation environnementale au cas par cas.



04

Pour aller plus loin





Le site institutionnel de RTE (<http://www.rte-france.com>)



Panorama des EnR au 31 décembre 2018

(<https://www.rte-france.com/fr/article/panorama-de-l-electricite-renouvelable>)

Accès à Caparéseau

(<https://www.capareseau.fr/>)