



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES VOSGES

**DIRECTION DE LA COORDINATION,  
DE L'ÉVALUATION ET DU SUIVI  
DES POLITIQUES PUBLIQUES**

Bureau de l'environnement

Affaire suivie par : Mme Sylvie BAUDON

Tél. : 03 29 69 87 60

Fax : 03 29 69 87 49

courriel : [sylvie.baudon@vosges.gouv.fr](mailto:sylvie.baudon@vosges.gouv.fr)

Horaires d'ouverture du bureau :

du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h15 à 17h

et au delà sur rendez-vous

Epinal, le 14 MAI 2013

Le préfet des Vosges

à

Madame la directrice régionale  
de l'environnement, de  
l'aménagement et du logement  
Unité territoriale des Vosges


DREAL  
14 MAI 2013  
U.T. des Vosges

**NON APPROUVÉ**

**OBJET:** Comité local d'information et de concertation de la société TOTALGAZ sise à Golbey

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, pour votre information, copie du compte-rendu de la réunion du Comité Local d'Information et de Concertation de la Société TOTALGAZ, sise à Golbey, qui s'est tenue le vendredi 12 avril 2013 à la Préfecture des Vosges.

Pour le préfet et par délégation,  
La chef de bureau,

  
Sylvie BAUDON

PRÉFET DES VOSGES

Direction Régionale de l'Environnement,  
De l'Aménagement et du Logement  
Unité territoriale des Vosges

**Compte-rendu de la réunion du 12 avril 2013 du Comité Local d'Information et de Concertation de la société TOTALGAZ**

La réunion du Comité Local d'Information et de Concertation (CLIC) de la société TOTALGAZ, sise à GOLBEY, s'est tenue le vendredi 12 avril 2013 à 10h, à la Préfecture des Vosges, sous la présidence de M. Vincent BERTON, secrétaire général en présence des personnes dont la liste figure en annexe.

M. le secrétaire général ouvre la séance en rappelant l'ordre du jour.  
Aucune observation n'étant formulée sur le compte rendu de la dernière réunion du CLIC du 6 juin 2012, celui-ci est approuvé.

**1. Bilan de l'année.**

M. MARTIN, représentant le département centres et dépôts de la société TOTALGAZ, présente le bilan d'activité du site Totalgaz de Golbey. Cette présentation, jointe en annexe, aborde notamment le volume d'activité du site, les opérations de formation, les actions menées pour la prévention des risques, les investissements réalisés ainsi que les différents exercices effectués et leur retour d'expérience.

M. le secrétaire général interroge l'exploitant sur deux points abordés au cours de la précédente réunion du CLIC à savoir, la mise en place d'un système permettant de commander automatiquement la fermeture du clapet de fond des camions citernes gros porteur lors du déclenchement de l'alarme (système CISC : Coupleur Intelligent Sécurité Camion) et la mise à disposition d'appareils de transmission par Totalgaz aux services d'incendie et de secours.

M. HARDY, chef du dépôt-relais du site Totalgaz de Golbey, et M. MARTIN répondent que le système CISC a été mis en place et que des appareils de transmission supplémentaires ont été acquis. Ils ont été utilisés au cours du dernier exercice du plan d'opération interne (POI) d'octobre 2012 réalisé avec les services d'incendie et de secours.

**2. Inspection DREAL**

M. ANSEL, représentant la D.R.E.A.L, présente les thèmes abordés à l'occasion des visites d'inspection réalisées en 2012 et en dresse le bilan. La société TOTALGAZ a notamment été mise en demeure de mettre en conformité ses installations avec les dernières évolutions réglementaires relatives à la protection des effets de la foudre.

A l'interrogation de Mme PINCHON, représentant l'ARS, M. ANSEL indique que le thème de l'inspection 2013 n'est pas déterminé à ce jour.

## Avancement du PPRT :

M. ANSEL rappelle l'état d'avancement des travaux de mise en œuvre du Plan de Prévention des Risques Technologiques, notamment la finalisation de la convention de financement. M. le secrétaire général demande quelle est l'échéance prévue pour la signature de cette convention. Mme BAUDON rappelle que le délai a été prorogé au 17 avril 2013, et qu'au-delà de cette date, en l'absence de signature de ce document, le financement se fait par défaut, à raison d'une participation au tiers pour chacune des parties.

Cette disposition n'a pas de conséquence dans le cas du PPRT de Golbey, dans la mesure où le projet de convention prévoit une répartition financière identique. La signature de cette convention, même intervenant après la date d'échéance, permettra de fixer les modalités de financement des mesures foncières. Les questions soulevées par l'exploitant sur le projet de convention ont été analysées par les services de l'Etat, et une version amendée de cette convention sera prochainement transmise à l'exploitant. Elle précise par ailleurs qu'un des financeurs a fait savoir qu'il n'aura pas la possibilité de signer la convention avant le mois de juin.

M. le secrétaire général interroge la municipalité de Golbey sur l'avancement de la convention de réaménagement des terrains couverts par les mesures foncières. Mme CHIPOT, adjointe au maire de Golbey, indique qu'une convention est en cours d'élaboration avec l'Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL), mais que les travaux sur la convention de réaménagement n'ont pas été engagés.

A la demande de M. le secrétaire général sur les intentions des propriétaires des biens délaissés, M. ANSEL indique que la société Norske Skog Golbey a fait part de son intention de solliciter le délaissement de leur bâtiment de formation.

Mme CUNY, représentant la D.D.T, et Mme CHIPOT confirment que le propriétaire privé d'une des deux maisons concernées s'oriente vers le même choix, dans un délai maximum d'un ou deux ans.

M. TEJEDO, représentant la D.R.E.A.L, indique que VNF, gestionnaire de la seconde maison, n'est pas encore fixé sur son choix.

Mme CUNY indique qu'une nouvelle estimation des mesures foncières a été sollicitée auprès de France Domaine ; une des maisons éclusières (propriétaire privé) a été visitée récemment par ce service.

M. ANSEL signale que l'échéance de remise de l'étude de dangers révisée était fixée au mois de janvier 2013. La remise de l'étude a pris un peu de retard mais devrait être réalisée dans les semaines à venir.

M. le secrétaire général questionne l'exploitant sur l'impact éventuel de cette mise à jour, notamment sur le PPRT.

M. MARTIN répond que, sous réserve de l'instruction de la DREAL, cette mise à jour n'est pas susceptible de remettre en cause le PPRT.

M. le secrétaire général demande si le projet de modification d'approvisionnement du site est toujours d'actualité. M. MARTIN répond par la négative.

### 3. Question diverses

M. LORRAIN, représentant le service interministériel de défense et de protection civiles, fait savoir que l'exercice triennal du plan particulier d'intervention (PPI) est prévu en 2013. La date retenue est le mercredi 22 mai après-midi. Il précise que l'objectif de l'exercice est d'observer le comportement des riverains, notamment celui des usagers des installations sportives, d'où sa réalisation un mercredi après-midi. M. ANSEL fait remarquer que ce choix est en effet pertinent, compte tenu de la création d'un nouveau parking entre les installations sportives et le dépôt Totalgaz. Cette évolution de l'environnement du site est susceptible de modifier le comportement des usagers, qui, en cas d'accident, risquent de se diriger vers leur véhicule et donc de se rapprocher du site de Totalgaz et du lieu de l'accident. Les enseignements tirés de cet exercice pourront être utilisés dans le cadre de la révision actuelle du PPI.

Le commandant KLEIN, représentant le S.D.I.S, souhaite connaître l'état d'avancement de l'élaboration du plan communal de sauvegarde (PCS) de Golbey et si Totalgaz envisage d'installer un déclenchement à distance de la sirène PPI, qui ne peut à ce jour être déclenchée que manuellement sur site.

A la première question, M. LORRAIN précise que le PCS a bien été réalisé.

Sur la sirène PPI, M. MARTIN confirme que son déclenchement ne se fait aujourd'hui que sur site et que la société Totalgaz n'envisage pas d'ajouter un déclenchement à distance par l'opérateur chargé de la vidéosurveillance. Il ajoute que cette pratique est identique sur l'ensemble des sites Totalgaz.

Le commandant KLEIN sollicite l'avis de la DREAL sur cette question.

M. ANSEL confirme que la survenue d'un accident sur site est plus probable pendant les opérations de chargement et de déchargement de produit, soit lorsqu'il y a présence de personnel Totalgaz sur site. En dehors de ces périodes, le risque est moindre.

M. TEJEDO ajoute que si le risque hors heures ouvrées n'est pas nul, l'accidentologie concerne en très grande majorité des accidents liés à des interventions sur site, en présence de personnel. Mettre en œuvre un dispositif supplémentaire destiné à répondre à l'évènement de rupture sans cause hors heure ouvrée n'apparaît pas pertinent car apporterait une complexification du système.


Les participants n'ayant plus de remarque ni de question, la séance est levée à 11h30.

Le secrétaire général,  
Président du comité local  
d'information et de concertation

Vincent BERTON

Vendredi 12 avril 2013

**NON APPROUVÉ**

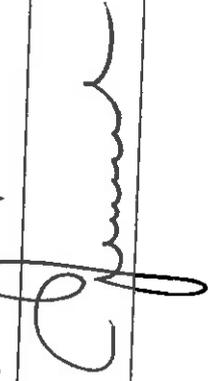FONCTION	NOM	EMARGEMENT
Président	Monsieur le Secrétaire Général	
<b>collège : Administration</b>		
S.I.D.P.C	LORRAIN Pascal	
S.D.I.S	Colt Francis KLEIN	
D.R.E.A.L	Uta DIBELT Josil Nicolas ANSEL Christophe TEJEDU	  
D.D.T	CUNY Marielle -	
DIRRECTE	Excusé	
<b>collège : collectivités territoriales</b>		
Conseil général		Excusé
Mairie de Golbey	Liliane Chupst 1 <sup>er</sup> Adjointe	
Communauté d'agglomération d'Epinal/Golbey	Denoit JOURNAIN	

**NON APPROUVÉ**

**collège : KIVERAINS**

M. LAURENT, Professeur Emérite  
de l'Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques de Nancy

M. DIDIER, ACMO départemental

M. FAUVET, responsable management, santé et sécurité de Norske Skog Golbey

M. FRENOT, riverain



**collège : exploitant**


Direction Hygiène Sécurité  
Environnement et Qualité de  
la société TOTALGAZ

Département Centres et Dépôts

Fredéric MARTIN

Dépôt-relais

Denis HARDY, Responsable Dépôt

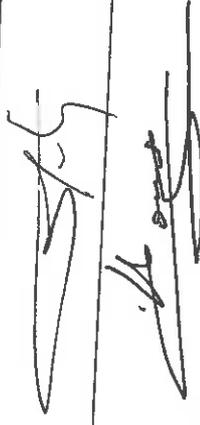


**collège : salarié**

Comité d'hygiène, de sécurité et  
des conditions de travail

**HORS COLLEGE**

Sophie PINCHON

ARS

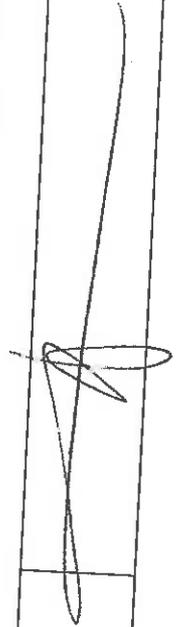

# Dépot-Relais GPL GOLBEY



CLIO 2013 - EPINAL

# Activités – Chiffres 2012

8 491 tonnes de propane



**Approvisionnement**

✓ 167 wagons citernes



**Expédition**

✓ 1281 camions  
citernes



# Actions pour la prévention des risques

Organisation - Formation - Sensibilisation

## Formations 2012

Dénominations des formations	Nombre de personnes formées sur la période
Sécurité incendie : intervention sur feux réels	3
ISSRS recyclage	3
Secouriste au travail recyclage	3
Lois et réglementations (évolutions)	3
La santé au travail (ADA)	3

# Actions pour la prévention des risques

Organisation - Formation - Sensibilisation

## ► Chantiers finalisés

- Refonte et déploiement du film d'accueil Sécurité
- Formation relative à la politique ADA (Alcool, Drogues et Addiction)

## ► Poursuite des actions de sensibilisation

- Les « règles d'or »
- Programme « réfléchir avant d'agir »
- La démarche comportementale



# Actions pour la prévention des risques

Organisation - Formation - Sensibilisation

## ► Campagne Réfléchir avant d'agir



**Les bonnes questions, d'abord!**





# Actions pour la prévention des risques

Maîtrise des procédés – Maîtrise d'exploitation

## ► Poursuite de l'intégration des instructions, procédures et formulaires associés dans QUALIGEST

- Intégration des “bonnes pratiques”
- Identification des risques et des moyens de maîtrise associés
- Révision tous les 18 mois, pour ces procédures uniquement

## ► Chantiers en cours

- Outil d'aide interactif à l'élaboration des plans de prévention
  - Liaison projet OSMOSE
- Formation « travaux dépôts GPL »



1-047  
ESCAL DES ENDRAMES THERMIQUES ET ELECTRIQUES  
CENTRES/DEPOTS/DEPOTS GPL M3 (1)

3 CONTENU

### 3.1 Références HSEO

Références Sécurité  
Part des documents de la Sécurité relative à l'EP, à l'ET et aux pour les 1000/1000/1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

### Références Hygiène Santé

# Actions pour la prévention des risques

Maîtrise des procédés – Maîtrise d'exploitation

## ► Chantiers en cours

- **Projet OSMOSE**
  - Engagement de Totalgaz et Stogaz dans une démarche de déploiement d'un système de management de la sécurité (SMS)
  - Souhait de converger vers un SMS unique
  
- **Méthode :**
  - Diagnostic des SMS existant dans chaque entité
  - Définition du SMS unique
  - Plan d'actions pour chaque entité
  - Déploiement du plan d'action

# Actions pour la prévention des risques

Maîtrise des procédés – Maîtrise d'exploitation

## ► Contrôles des équipements

- Quasiment 7000 contrôles sur nos sites
- 894 contrôles à Golbey
- Tracés dans la GMAO
- Suivi mensuel des Ordres de Maintenance

## ► Taux de conformité

- > 99,5 %
- Stable dans le temps

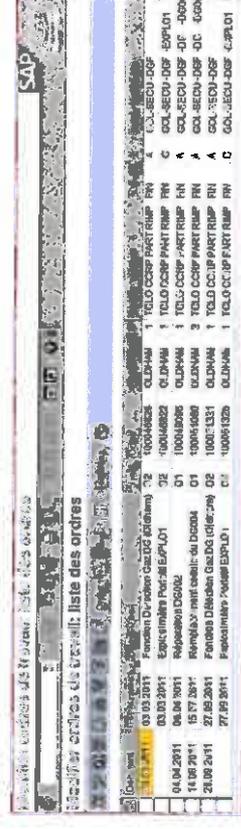


Tableau de données SAP :

Date	Description	Statut
03.09.2011	Expérimentation pour le pilote	C
04.04.2011	Expérimentation pour le pilote	C
04.04.2011	Expérimentation pour le pilote	C
14.08.2011	Expérimentation pour le pilote	C
20.08.2011	Expérimentation pour le pilote	C
27.09.2011	Expérimentation pour le pilote	C



TOTALGAZ

# Actions pour la prévention des risques

Retour d'Expérience

## Organisation

### Evènements

- Anomalies
- Presqu'accidents
- Accidents



### Mesures correctives et préventives




**Respect du Schéma d'alerte**

Le 27 février 2013, dans le cadre d'un exercice sécurisé à Arlicourt, un test de déclenchement des alarmes par perte de ventilité d'un PVI (production de gaz) a été réalisé. Les alarmes ont été déclenchées et les intervenants ont pu constater que les alarmes ont bien fonctionné.

Une anomalie a été constatée lors de la mise en œuvre de l'exercice : les alarmes n'ont pas été déclenchées par la perte de ventilité du PVI.

Une analyse a été réalisée et les causes de l'anomalie ont été identifiées. Les mesures correctives ont été mises en œuvre et les alarmes ont été testées à nouveau.

Les mesures correctives ont été mises en œuvre et les alarmes ont été testées à nouveau.




**Défaut remontée alarme PVI**

(cas Ramona 0-441519)

Le 27 février 2013, dans le cadre d'un exercice sécurisé à Arlicourt, un test de déclenchement des alarmes par perte de ventilité d'un PVI (production de gaz) a été réalisé. Les alarmes ont été déclenchées et les intervenants ont pu constater que les alarmes ont bien fonctionné.

Une anomalie a été constatée lors de la mise en œuvre de l'exercice : les alarmes n'ont pas été déclenchées par la perte de ventilité du PVI.

Une analyse a été réalisée et les causes de l'anomalie ont été identifiées. Les mesures correctives ont été mises en œuvre et les alarmes ont été testées à nouveau.


Les mesures correctives ont été mises en œuvre et les alarmes ont été testées à nouveau.

# Actions pour la prévention des risques

Retour d'Expérience

## Retour d'Expérience interne (autre site TOTALGAZ)

- Accident de travail d'un adjoint à la dépose d'une vanne

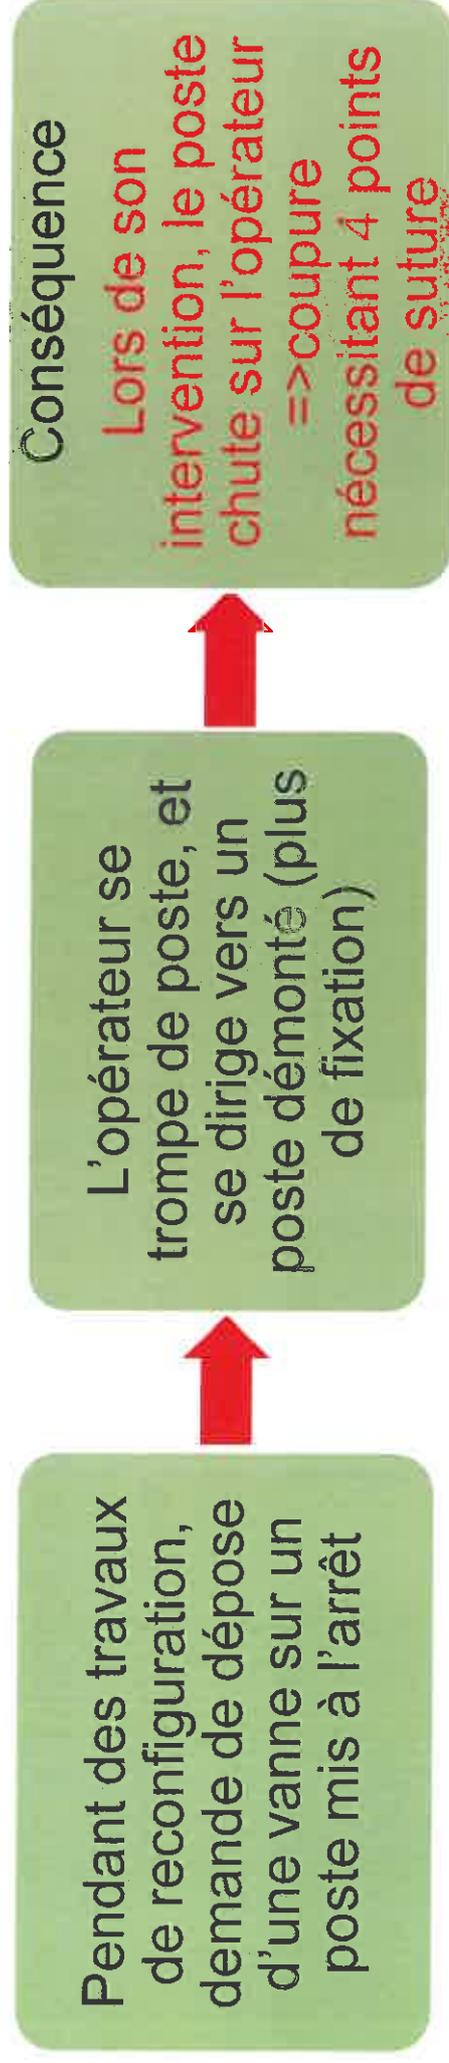

### • Mesures Préventives et correctives TOTALGAZ :


- ✓ Diffusion information au travers du compte-rendu mensuel
- ✓ Enquête par HSEQ
- ✓ Elaboration et déploiement d'une opération d'information et de sensibilisation « Réfléchir avant d'agir »

# Actions pour la prévention des risques

Retour d'Expérience

## Retour d'Expérience externe (hors périmètre TOTALGAZ)

- Fuite de gaz non enflammée sur un site GPL à AJACCIO

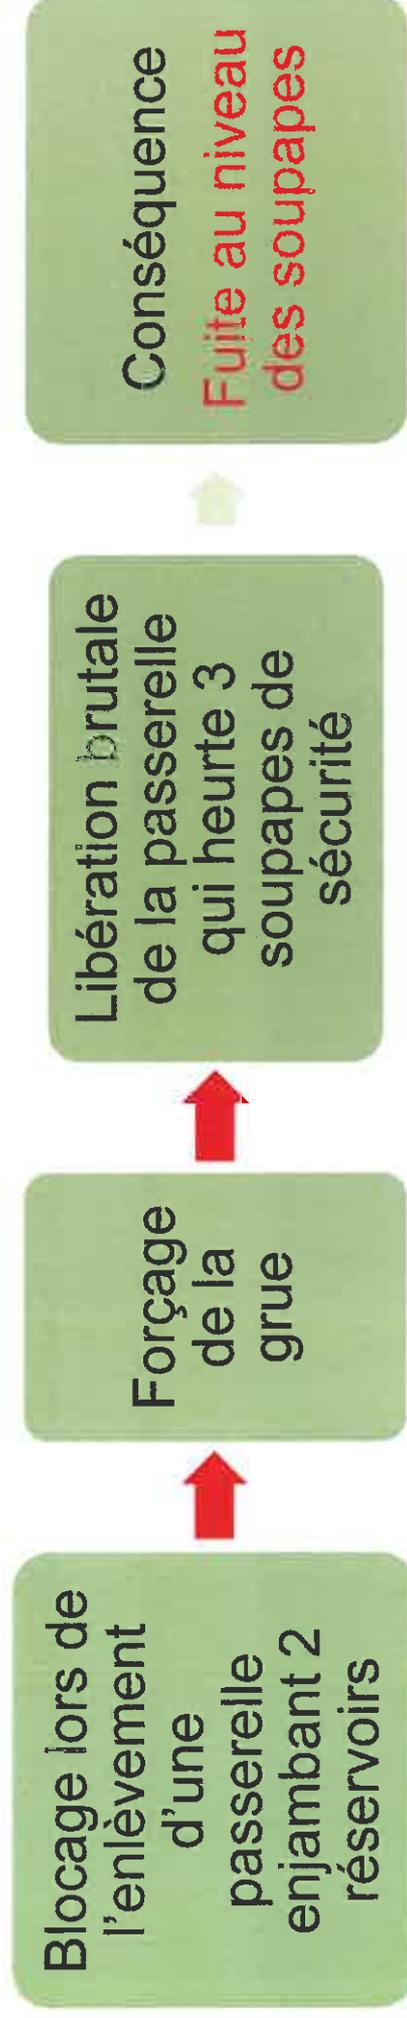

### • Mesures Préventives et correctives TOTALGAZ :

- ✓ Diffusion Information au travers de la revue de direction annuelle
- ✓ Appui des personnels des sites par le service SQO lors de l'élaboration des PDP

# Actions pour la prévention des risques

Gestion des modifications – Principales modifications

## Principales Modifications 2012

Actions entreprises	Attendus	Montant des travaux
Remplacement de vannes et modification de soupapes	Mise en sécurité	50 k€
Vérification du réservoir 1	Vérification du maintien des conditions de sécurité	35 k€
Mise en place d'un ondulateur sur la chaîne de sécurité	Sécurisation fonctionnement de la chaîne de sécurité Retour d'Expérience	3,6 k€
Modification des supports de bras de chargement	Amélioration des conditions de travail	2,5 k€
Mise en conformité foudre	Mise en sécurité	12 k€
Ajout de détecteurs de fumées dans les locaux techniques	Mise en sécurité	2,5k€

# Actions pour la prévention des risques

## Principales Modifications

### ► Remplacement de vannes



### ► Vérification du réservoir 1



# ***Actions pour la prévention des risques***

**Audits & Inspections**

## **► Inspection de la DREAL**

- 8 novembre 2012 (MED)

## **► Inspections Générales Planifiées**

- 8 par an
- Outils d'autocontrôle des conditions générales de sécurité

# Actions pour la prévention des risques

Gestion des situations d'urgence



## ➤ Exercices incendie mensuels

Exemples de thèmes :

- Fuite enflammée au postes de chargement
- Fuite non enflammée à la pomperie GPL
- ...

## ➤ Exercice avec les pompiers : 3 octobre 2012

- Fuite non enflammée sur wagon



Merci de votre attention



© 2013 TOTALGAZ