

Communes de Village-Neuf et Huingue
Etablissements DSM Nutritional Products et Rubis Terminal
Plan de Prévention des Risques Technologiques
Annexe 2 - Enveloppes des intensités des feux de nuages

Enveloppes des intensités des feux de nuages
Niveaux de danger :


- Très grave
- Significatif

Périmètre d'exposition aux risques

Emprise des établissements à l'origine des risques

Eléments de repérage :

- Limite Communale
- Parcelle cadastrale
- Bâti
- Surface en eau

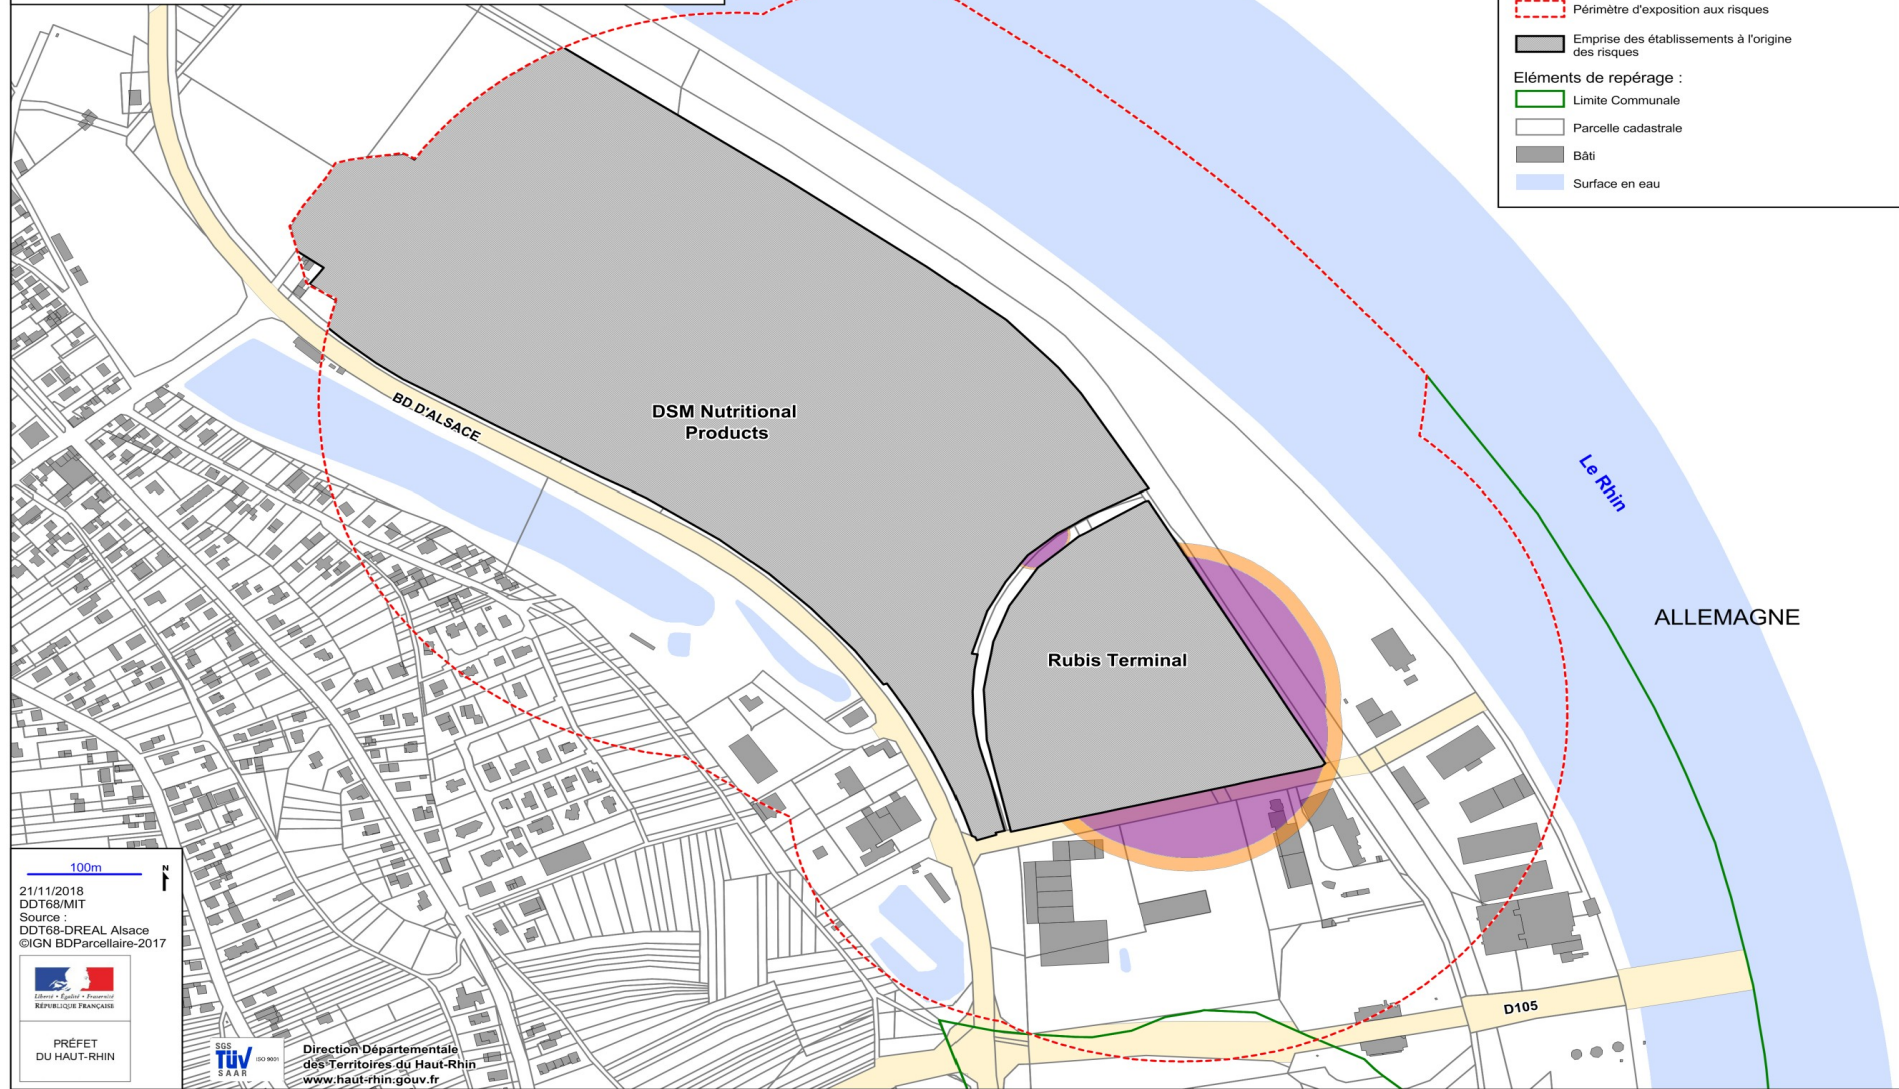

100m

21/11/2018
DDT68/MIT
Source :
DDT68-DREAL Alsace
©IGN BDParcellaire-2017


REPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET
DU HAUT-RHIN


Direction Départementale
des Territoires du Haut-Rhin
www.haut-rhin.gouv.fr